





© FSC/ Julián Manrique

GUÍA RÁPIDA PARA USUARIOS DE LA CADENA DE CUSTODIA DEL MÓDULO REGULATORIO DEL FSC

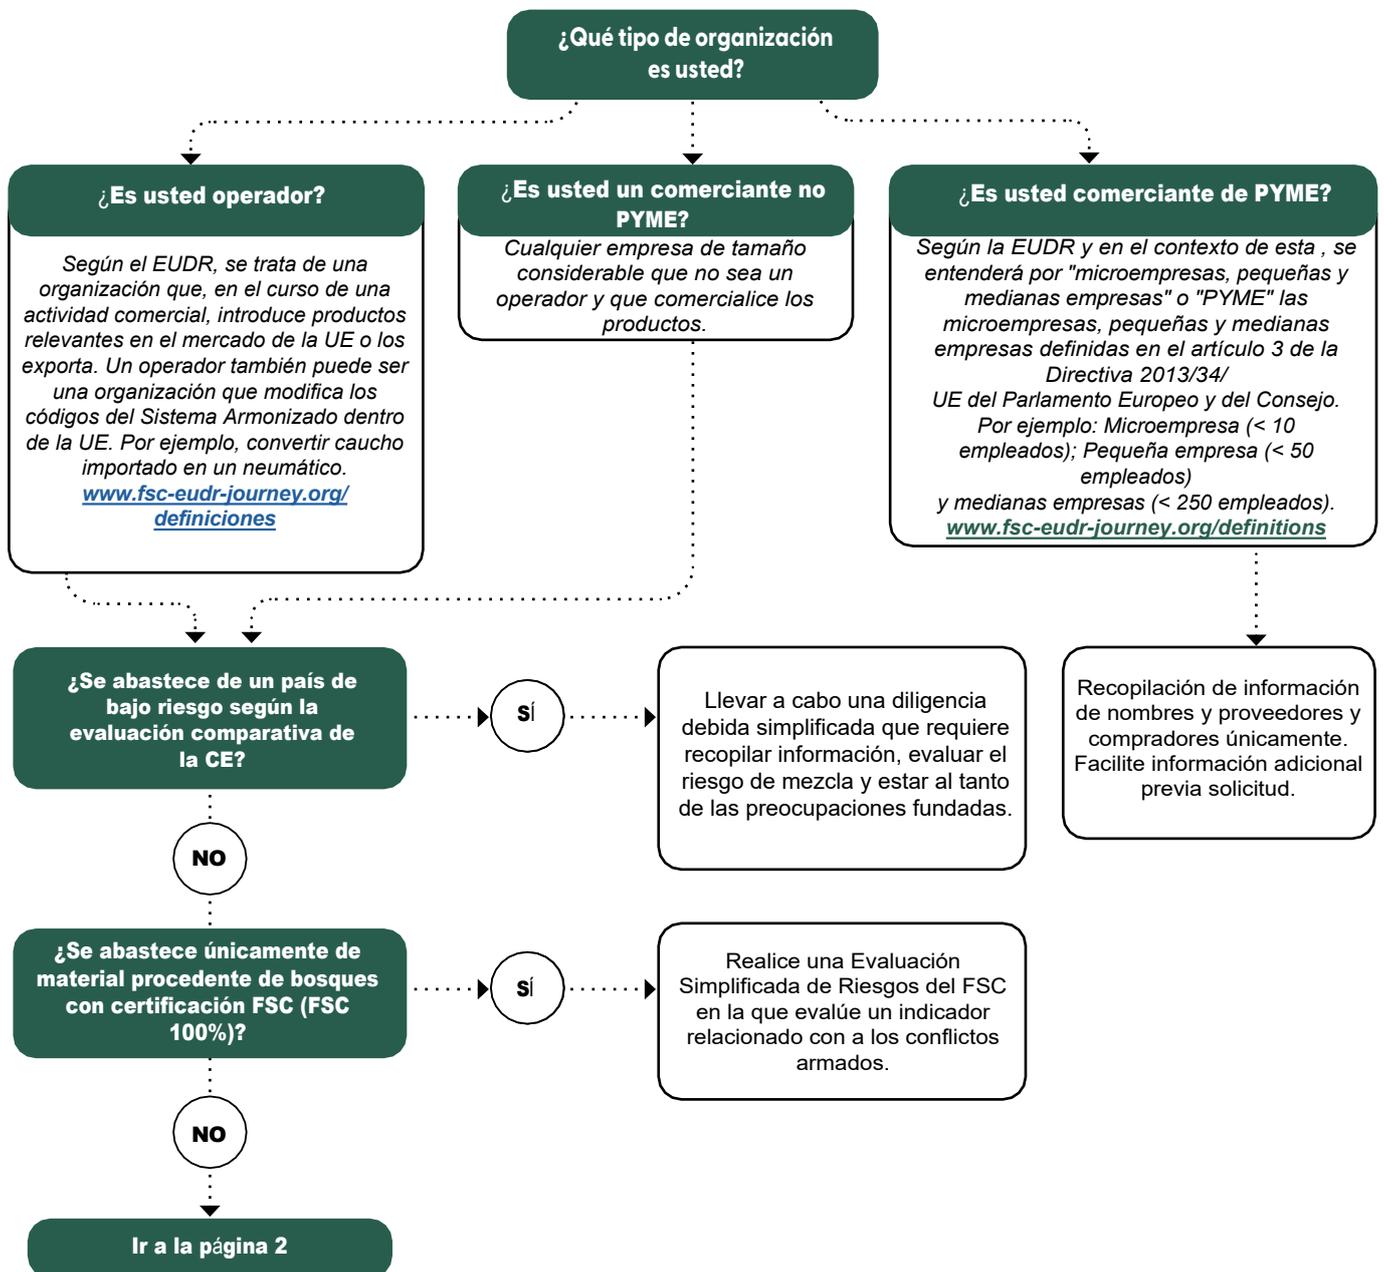

Revise la siguiente información para obtener una visión general de los requisitos de su sistema de diligencia debida para alinearse con EUDR utilizando el Módulo Regulatorio del FSC. Asegúrese de que los resultados del sistema de diligencia debida se incorporen antes de abastecerse y procesar el material.

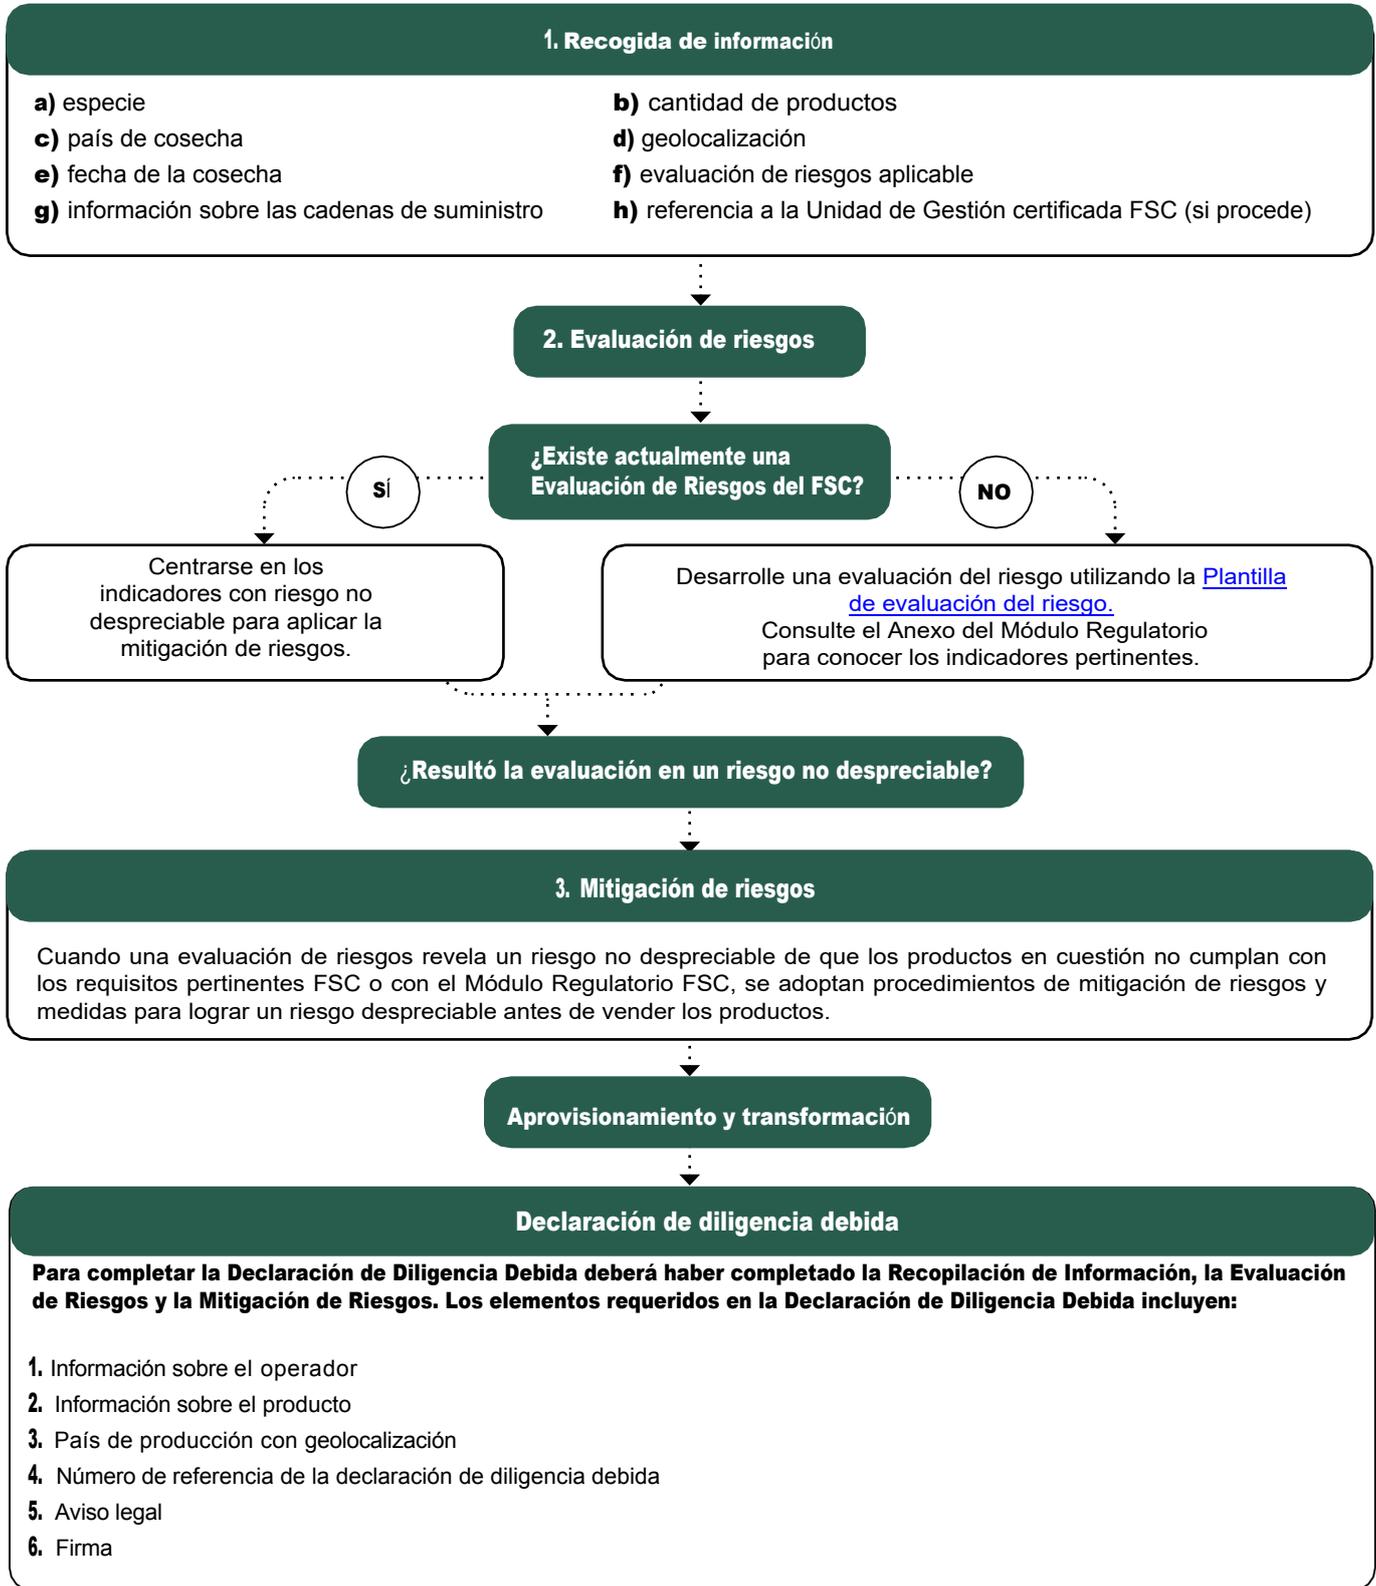



© FSC/ Jesús Antonio Moo Yam

A continuación se presentan situaciones hipotéticas para ofrecer una visión rápida del nivel de esfuerzo percibido al utilizar **Módulo Regulatorio del FSC (REG) para apoyar el cumplimiento de EUDR.**

Tipo de declaración FSC del origen	Recopilación de información	Evaluación de riesgos	Mitigación de riesgos
<p>Abastecimiento FSC 100% /REG</p>	<p>Recibido</p>	<p>Recibido del proveedor</p>	<p>El riesgo se ha mitigado abasteciéndose al 100% de FSC y cumpliendo los requisitos del Módulo Regulatorio del FSC</p>
<p>Abastecimiento FSC 100% CFM</p>	<p>Recoger</p>	<p>Sólo hay que comprobar el indicador 26</p>	<p>Si el Indicador 26 es de riesgo insignificante, el riesgo se ha mitigado al abastecerse de FSC 100%.</p>
<p>Aprovisionamiento FSC Mix/REG</p>	<p>Recibido</p>	<p>Recepción del proveedor</p>	<p>A cargo del proveedor *el nivel de esfuerzo depende de los resultados de la evaluación de riesgos</p>
<p>Aprovisionamiento de FSC Mix</p>	<p>Recoger</p>	<p>Evaluación de riesgos que debe realizarse. El proveedor puede facilitar la evaluación de riesgos.</p>	<p>La mitigación del riesgo es necesaria cuando existe un riesgo no despreciable</p>

*Nota: esto es sólo orientativo y, en última instancia, cada organización es responsable de garantizar el cumplimiento y verificar la exactitud de la documentación recibida.

